

Check-list DV



SFAR Aide Cognitive Ventilation du SDRA COVID Mars 2020

Vidéo CHU Dijon Mars 2020:<https://www.youtube.com/watch?v=Hli4KPN0CHU>

Préalables:

- Confirmer l'indication du DV: P/F<150
- Confirmer la durée du DV (>16h): heure notée
- Ressources humaines disponibles: 1 MAR + 3 Aides
- Hémodynamique stable: PAS>90 mmHg, sans relai de NAD attendu.
- Patient Curarisé (TOF=0)
- FiO₂= 100%

Matériel:

- Electrodes propres
- Draps
- Appui(coussin) de tête
- Billots de thorax et de bassin

Tuyaux

(longueur-traction-orientation)


- Tube trachéal vérifiée (radio), fixation +++
- Ballonet gonflé ≥ 30 mmHg
- SNG: vérifiée (radio), fixation +++
- Nutrition Entérale déconnectée
- Lignes PSE orientées, solutés décrochés
- Tuyaux de ventilation orientés
- lignes KTA, KTC orientées et pansements vérifiés

Protections:

- Oculaire: vitamine A, occlusion: tegaderm[®]
- Aspirations et soins de bouche
- Protection peau/points d'appui: duoderm[®]
- Retirer le matériel à risque de marquer
(électrodes frontales de BIS)


Protections:

Protections:

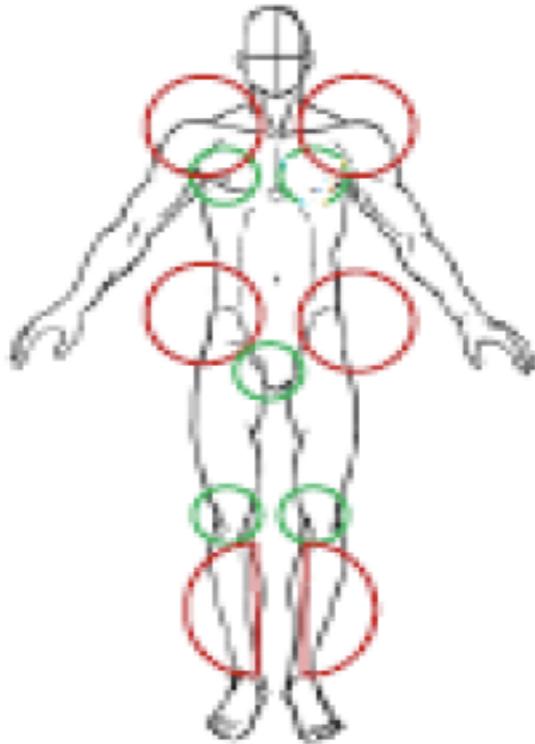

5 grands Duoderm

5 petits Duoderm

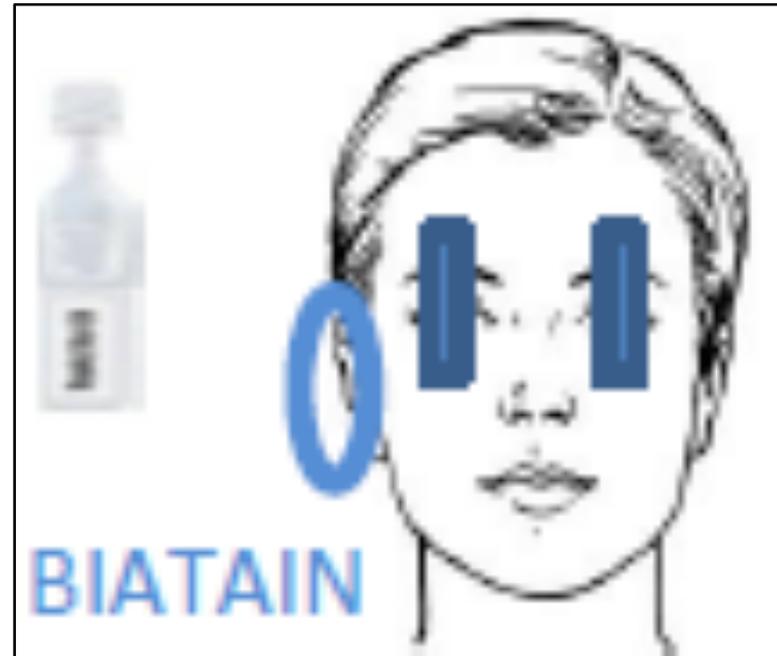

BIATAIN

Briefing avant DV

(rappel des étapes du leader vers l'équipe-remarques de l'équipe au leader)

VERIFICATION CONTINUE DE TOUT CE QUI EST CONNECTE AU PATIENT
(Répartition des tâches)

Etape 1 : Translation latérale



- KTC maintenu au dessus
- Pieds hors du lit
- Jambes croisés
- Main du dessous sous la cuisse

Etape 2 : Décubitus latéral



- Retirer électrodes externes
- Pose électrodes dorsales
- Installation nouveau drap

Etape 3 : Pivotement sur le ventre



- Libérer main du dessous
- Paumes vers le haut
- Pouces vers l'intérieur

Etape 4 : Réinstallation générale



- Position de la tête sur le côté : pas d'hyperextension
- Pas de compression oculaire
- Vérification points appuis

Après retournement:

- Monitoring: PNI/KTA, ECG, SpO₂
- Billot thorax
- Billot crête iliaque
- Appui tête
- Fixations tuyaux et sondes
- Changement d'orientation de tête toutes les 4h